
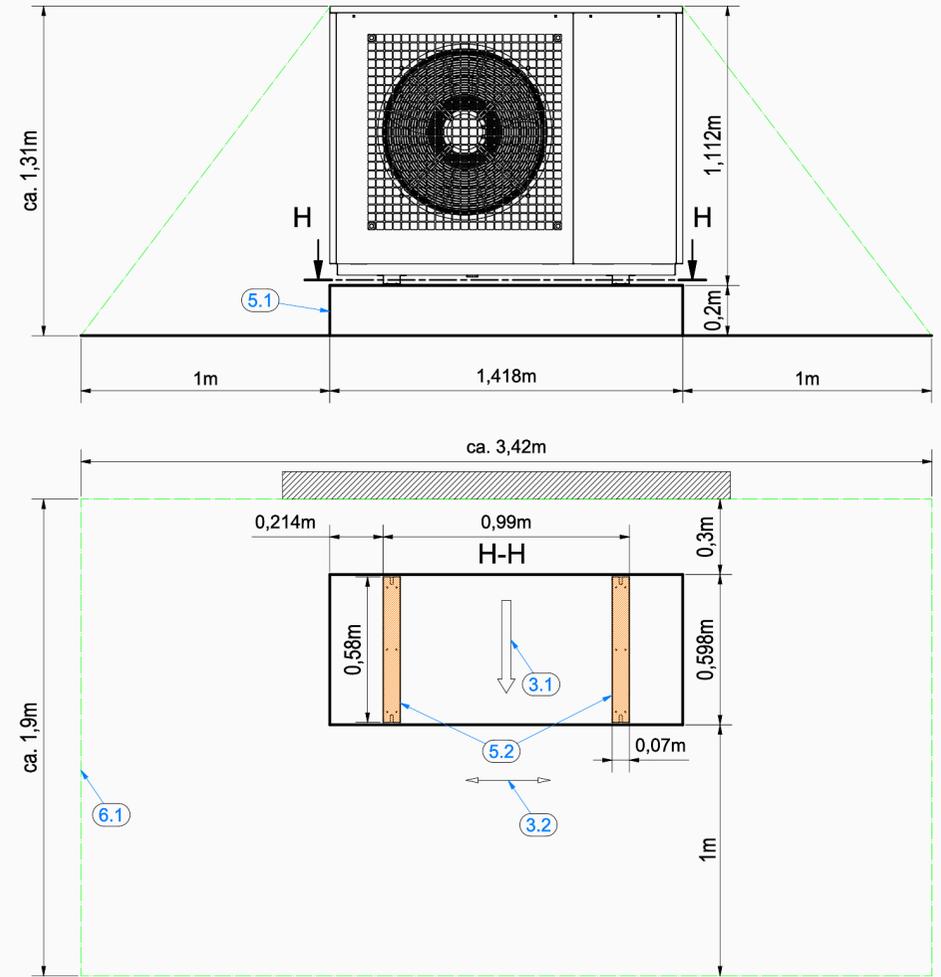
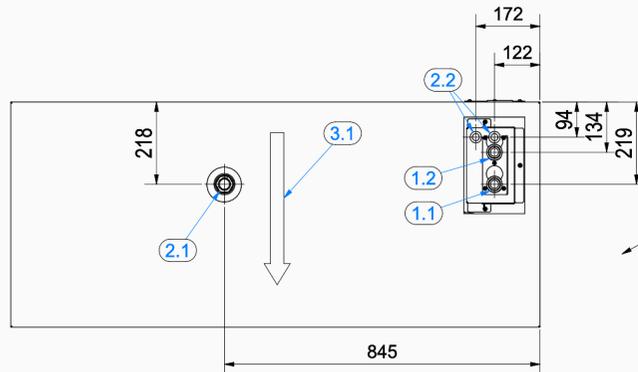
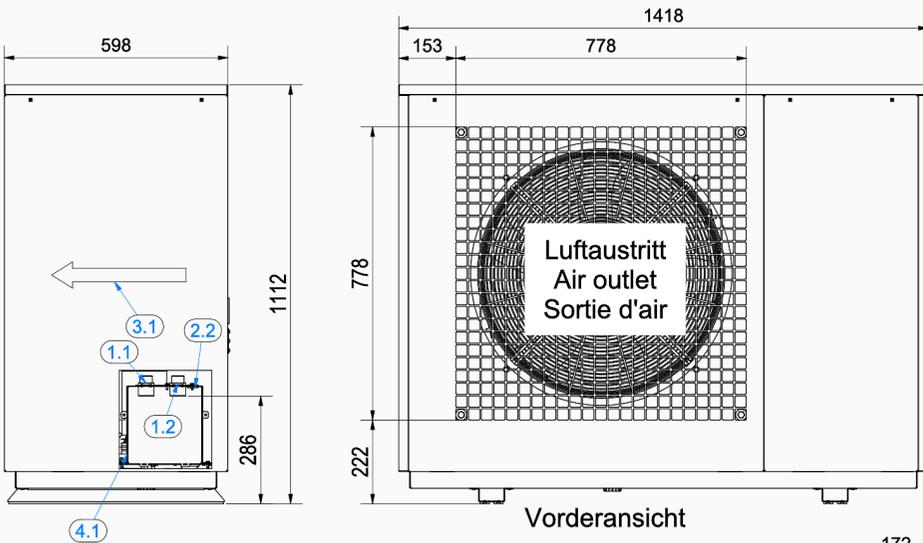


Option
Anschluss von unten


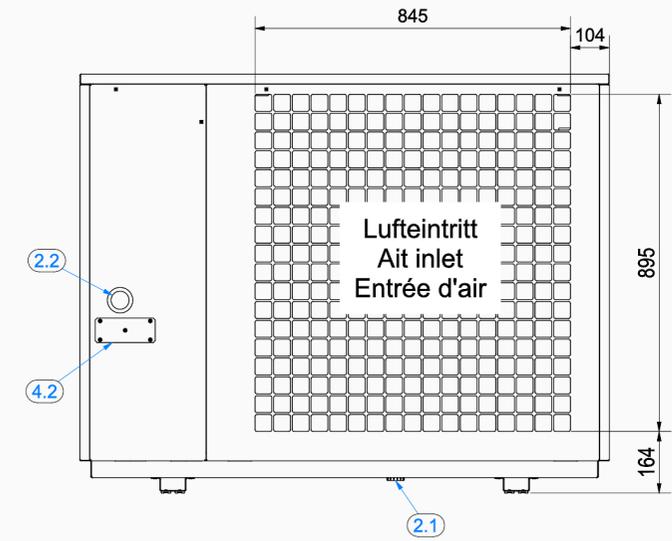


Draufsicht

- 1.1 Heizungsvorlauf G 1 1/4" Außengewinde, flachdichtend
- 1.2 Heizungsrücklauf G 1 1/4" Außengewinde, flachdichtend
- 2.1 Kondensableitung
- 2.2 Durchführung Elektroleitung
- 3.1 Lüfrichtung
- 3.2 Hauptwindrichtung bei freier Aufstellung
- 4.1 Installationsschacht für Anschluss von unten (optionales Zubehör)
- 4.2 Abdeckung bei Variante Anschluss von unten (optionales Zubehör)
- 5.1 Fundament
- 5.2 Auflagefläche Bodenkonsolen
- 6.1 Sicherheits- und Wartungsbereich für R290
- siehe Kapitel Aufstellung

Maßtoleranz für
Geräteanschlüsse ±10mm

B	Anschluss seitlich und nach unten auf zwei Seiten aufgeteilt, Seite 2 hinzugefügt
Ind.	Description

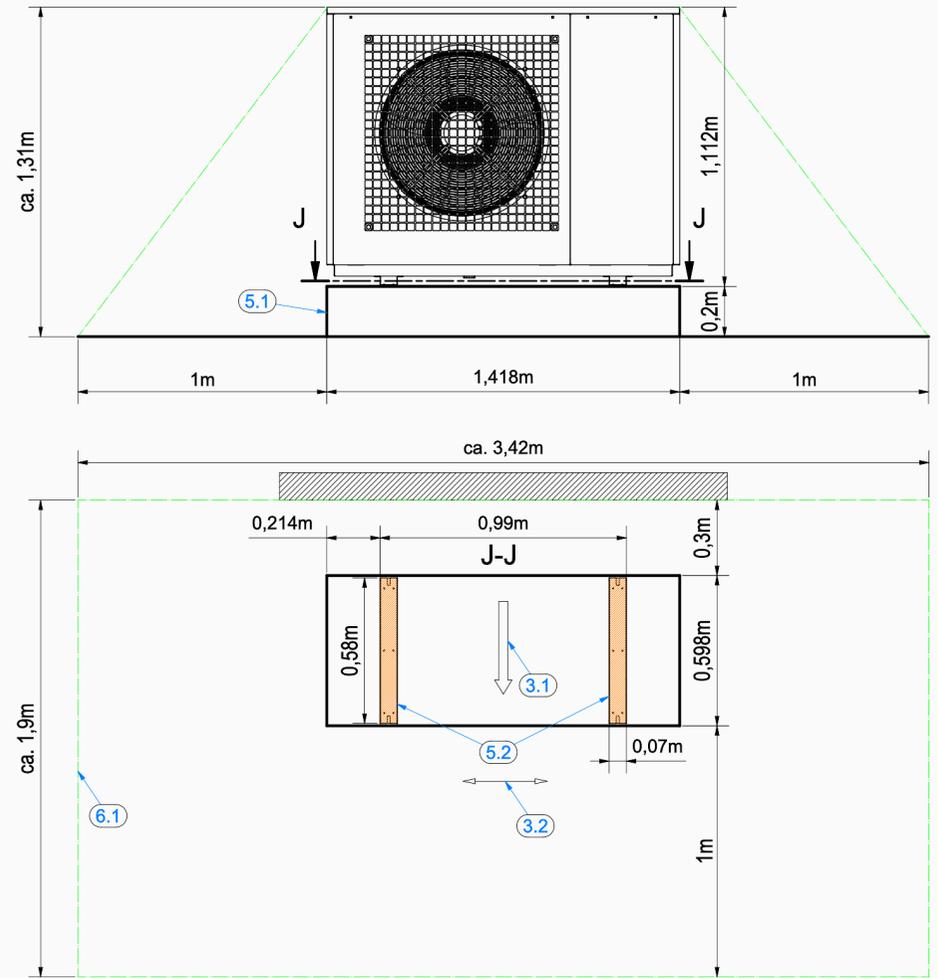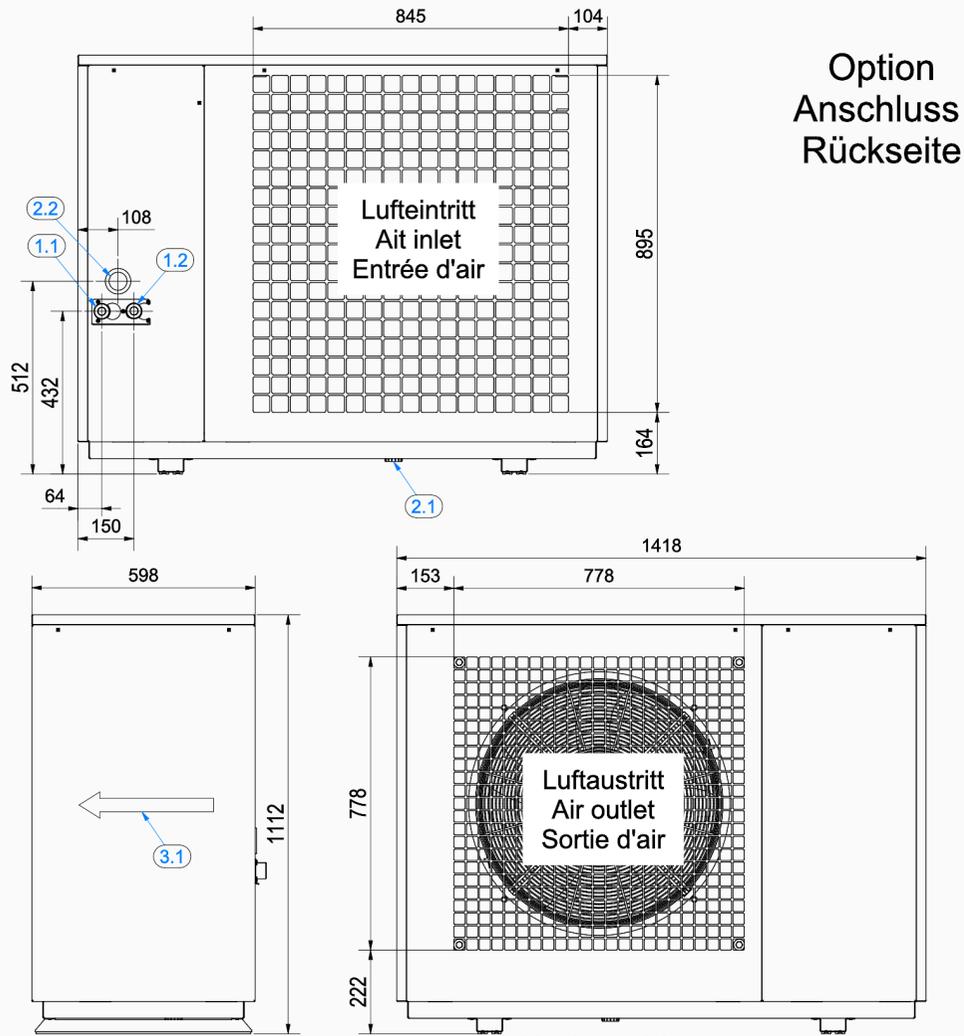

- 1.1 Heizungsvorlauf G 1 1/4" Außengewinde, flachdichtend
- 1.2 Heizungsrücklauf G 1 1/4" Außengewinde, flachdichtend
- 2.1 Kondensatleitung
- 2.2 Durchführung Elektroleitung
- 3.1 Lüfrichtung
- 3.2 Hauptwindrichtung bei freier Aufstellung
- 4.1 Installationsschacht für Anschluss von unten (optionales Zubehör)
- 4.2 Abdeckung bei Variante Anschluss von unten (optionales Zubehör)
- 5.1 Fundament
- 5.2 Auflagefläche Bodenkonsolen
- 6.1 Sicherheits- und Wartungsbereich für R290
siehe Kapitel Aufstellung

Maßtoleranz für
Geräteanschlüsse ±10mm

B	Ind.	Description

Draufsicht